


LUFTHANDELSAGGREGAT WLU-500

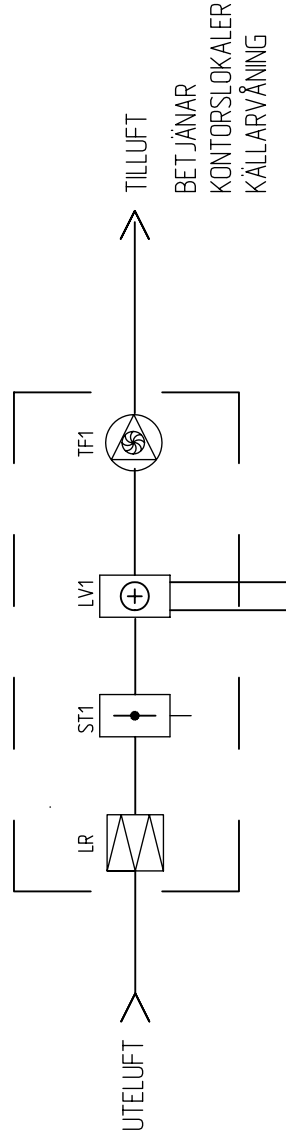

Funktionsbeschreibung:

Start och stopp av aggregat sker via styrcentral RC1 eller manuellt via manöverdisplay.

Vid start och stopp öppnar respektive stänger spjällställdon ST1 uteluftsspjället.

Tilluftfläktens motor är försedd med termokontakt som utlöses om motorns temperatur blir för hög, varvid aggregatet stoppas och larm indikeras. Fläkten kan inte återstartas förrän motorn svalnat och larmåterställning skett på manöver display.

Reglercentralen i styrcentral RC1 styr via tilluftsgivare GT1 vattenbatteri LV1 via ventilställdon SV1 så att en konstant tilluftstemperatur erhålls. Temperatur inställning sker på man-

Frysakten i styrcentral RC1 med givare GT8 öppnar ventilställdon SV1 om temperaturen sjunker under inställt värde, om detta ej räcker utan temp. sjunker under +7°C stoppas fläkten och larm indikeras. Larmåterställning sker på manöver display. Vid stillastående aggregat varmhålls batteriet till +25°C

Frånluftfläktar E1 och E2 placerade på vind betjänar samtliga lägenheter och kontorslokaler. 1/1-fart och 1/2-fart styrs via tidur.

Drift och larm indikeras på manöver display.

 WELAND LUFTBEHANDLING AB Tel. 0612-771880 Fax. 0612-771899	AGGREGATTYP: WLU-500 OBJEKTSNAMN: BRF BRIGGEN KUND: SÖDERORTS DRIFT, STYR & REGLER AB						TILLV.NR: 8631	
	Rev.	Rev. datum	Rev.	Rev. datum	Rev.	Rev. datum	Rev. datum	
	Konstruktör	Datum	Rhingsnummer		Blad	Forts.		
	KL		090605		419053-101	1		